


SALA MASINILOR PENTRU TRATARE APA
(EXISTENTA)

DATE DE BAZA:

Q=10 m3/h
Fe=414 ug/l
Mn=95 ug/l
As=79 ug/l
NH4=2,8 mg/l

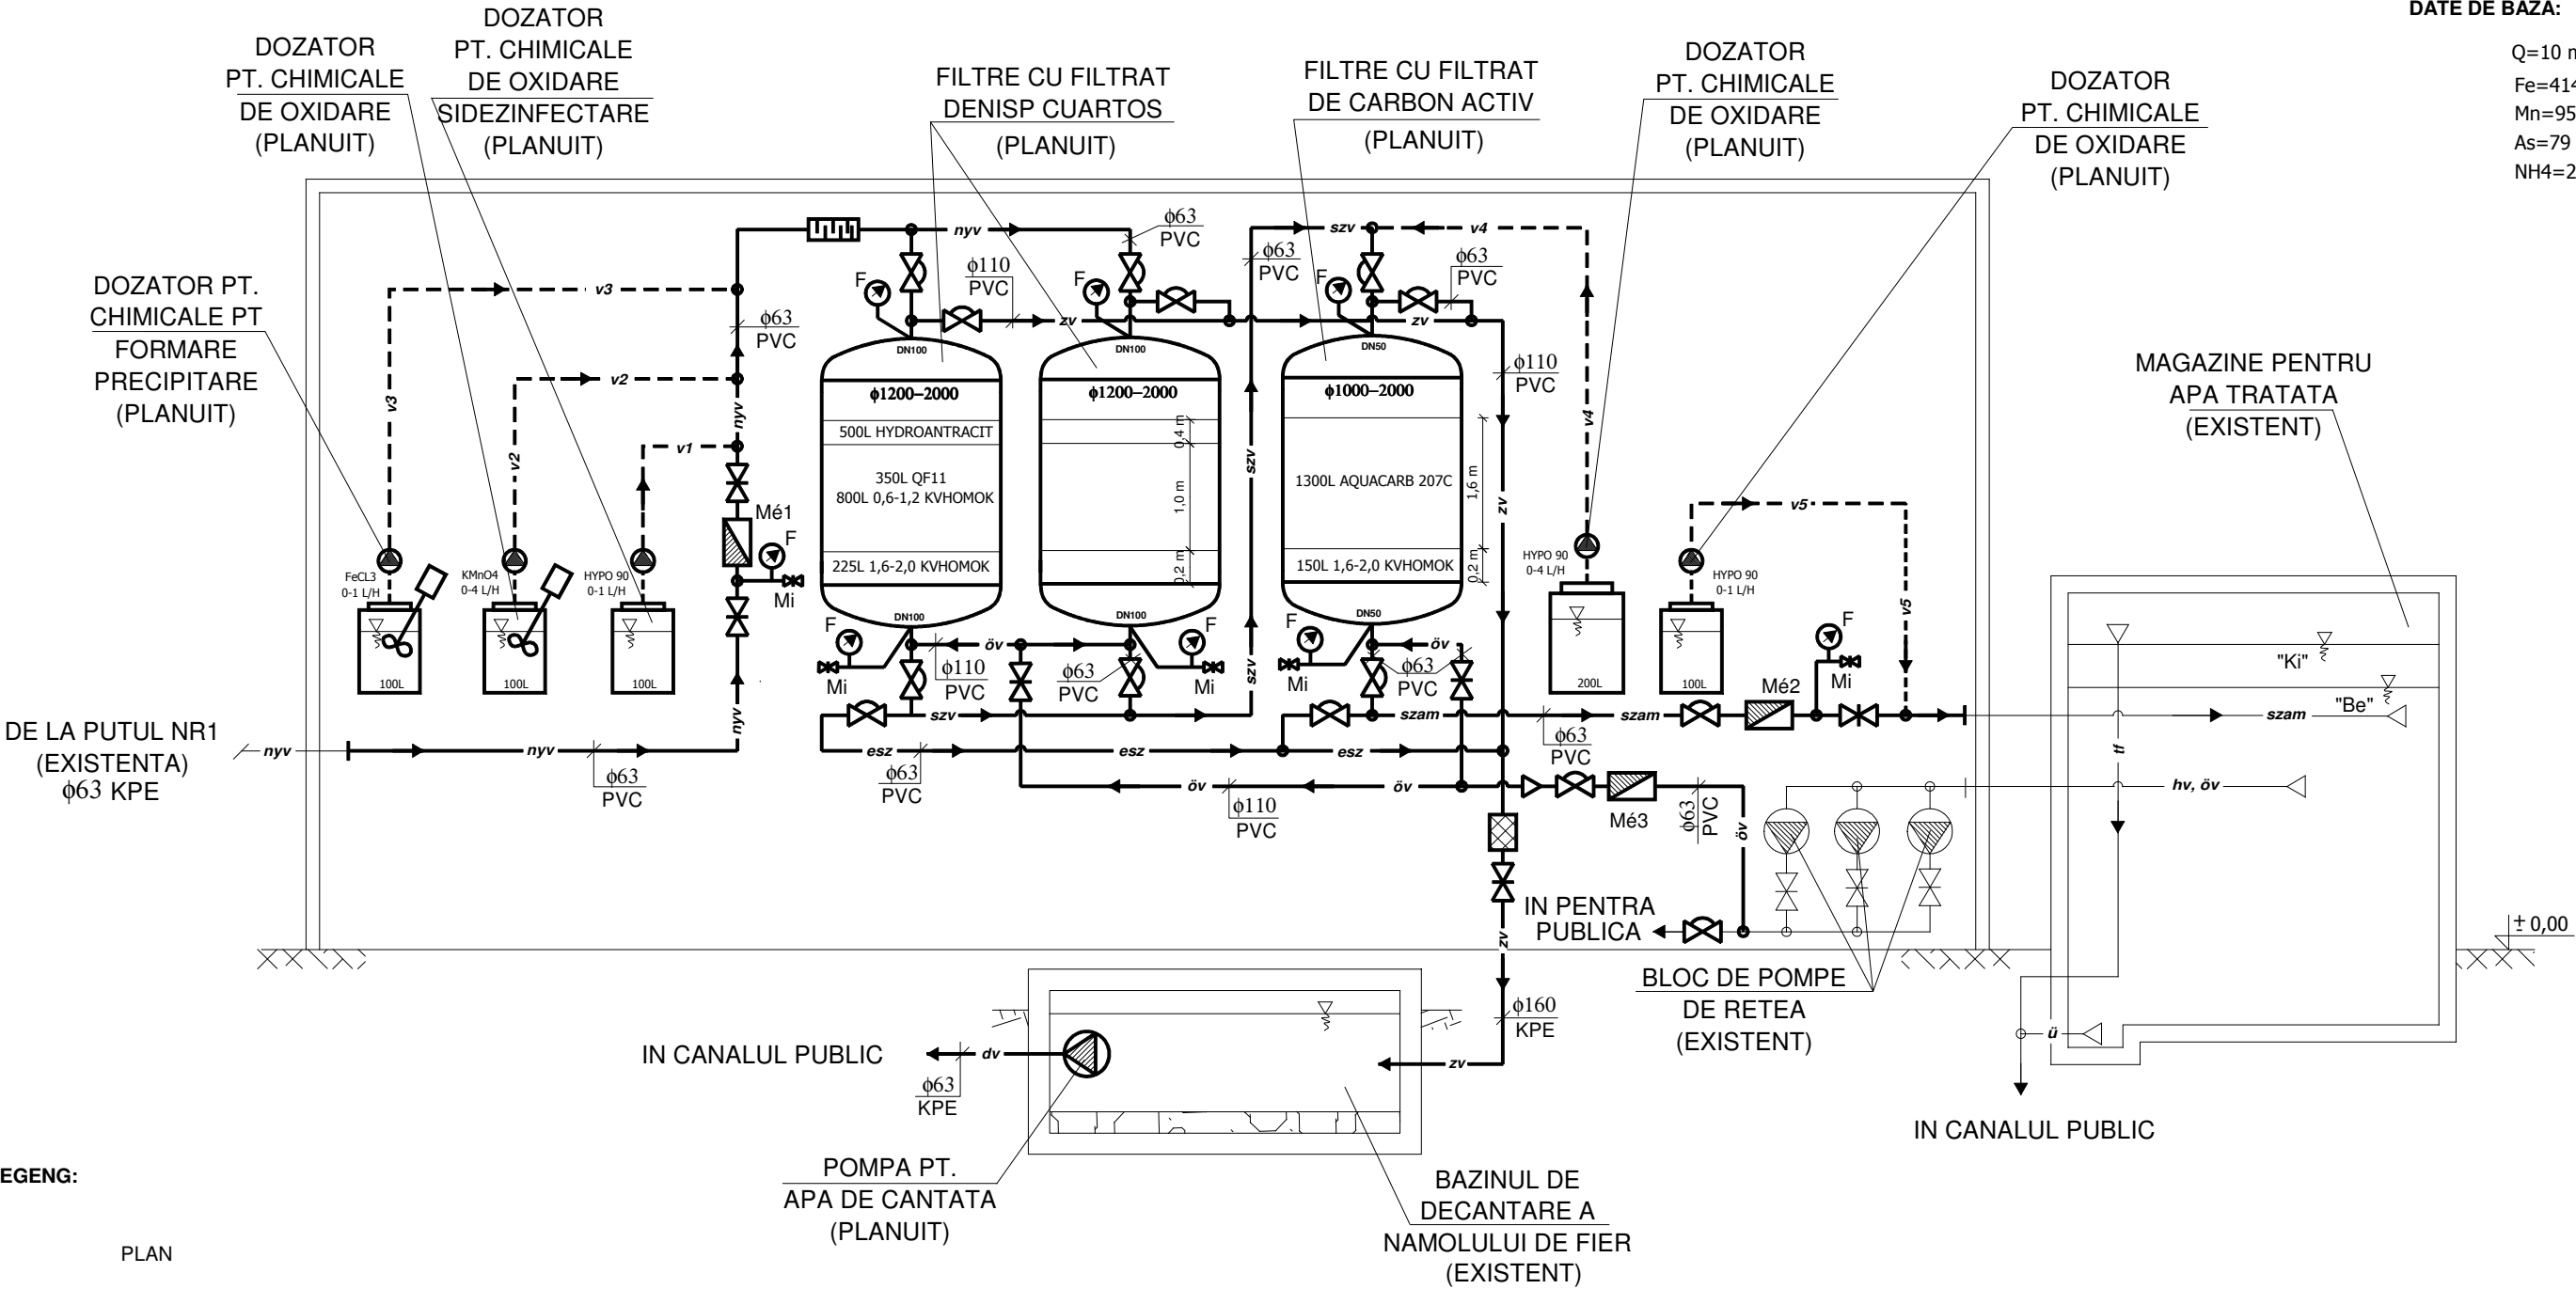

LEGENG:

PLAN

- szv — APA FILTRATA
- szam — APA FILTRATA DEZAMONIZATA
- nyv — APA CRUDA
- kv — APA TRATATA
- esz — PREFILTRAT
- ov — APA DE CLATIRE
- zv — APA DE TULBUREALA
- dv — APA DECANTATA
- v1 — PRECLORURA (NaOCL)
- v2 — CHIMICALE DE OXIDARE SI REGENERALE (KMnO4)
- v3 — CHIMICAL PT. PREDIPITARE (FeCL3)
- v4 — CLORIZARE (NAOCL)
- v5 — POSTCLORIZARE (NaOCL)
- hv — APA DE RETEA
- SUPAPA MANUALE DE REGLARE
- SUPAPA AUTOMATA
- SUPAPA DE DEZAERIZARE
- MASURATOR APA

EXISTENT

- ü — GOLITOR
- tf — DEVERSOR
- nyv — APA CRUDA
- hv — APA DEZETEA
- SUPAPA MANUALE DE REGLARE

HYDRO-KOR KFT. 6600 Szentes, Szarvasi u. 6/a

Megbízó:	S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. RO-310178, ARAD STR. SABIN DRAGOI 2-4		
Munka:	VARSAND (RO) KÖZSÉG VÍZKEZELŐ BERENDEZÉSE Technológiai gépészet - Kiviteli terv		
Rajz:	DESEN TECHNIC	lépték: (A3)	rajzsám:
Ügyvezető igazgató:	Gépész tervező:	dátum:	G.1.
Mészáros András	Csendes Tamás	2011.XII.	